



2.1

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area Coordinamento e Monitoraggio delle Politiche Regionali in materia
di Energia e Mobilità

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica
Divisione III – Produzione Elettrica
[PEC: dgmereen.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div03@pec.mise.gov.it)

p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per le valutazioni ambientali
[PEC: dgsalvaquardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaquardia.ambientale@pec.minambiente.it)

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO(RM)
[PEC: protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO (RM)
[PEC: comune.santangeloromano@legalmail.it](mailto:pec.comune.santangeloromano@legalmail.it)

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
[PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it](mailto:protocollo@cert.fonte-nuova.it)

TERNA Spa
Direzione Sviluppo Rete
[PEC: svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it)

Oggetto: "Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma.*" - **Trasmissione DGR n. 436 del 02.07.2019**

Si allega alla presente, per i successivi adempimenti di competenza, la DGR n.436 del 02.07.2019, pubblicata sul BURL n. 56 del 11.07.2019 suppl.2, recante "Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma.*".

mm



Firmato digitalmente da PAOLO
ALFARONE
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
Dott. Paolo Alfarone

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 luglio 2019, n. 436

Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma.

Oggetto: Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma.*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità di concerto con l'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO l'art. 1 sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*", convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante: Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/54/CE;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 18 febbraio 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

CONSIDERATO che la società Terna S.p.A., per tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. TERNA/P2018 0029379 del 9 novembre 2018, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico DIP-EN, istanza per la ricostruzione e l'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma;*

VISTA la nota prot. MiSE – AOO_ENE. n. 0091581 del 28.11.2018 con cui, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Ministero dello Sviluppo Economico DIP-EN ha comunicato

l'avvio del procedimento ed, ai sensi dell'art.14 bis, comma 2 lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, ha comunicato l'avvenuto deposito della documentazione progettuale presso il MiSE nonché il link per la consultazione degli elaborati ai fini dell'espressione del relativo parere di competenza;

CONSIDERATO, che:

- l'opera è stata inserita nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), elaborato da TERNA S.p.A. ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle direttrici AT Villavalle – Roma Nord/Smistamento Est ottimizzando la rete a 150 kV, in particolare, nell'area di S. Lucia di Mentana;
- l'esercizio in sicurezza della rete 150 kV a nord – est di Roma è attualmente compromesso dalla presenza di numerosi “T” rigidi, tali da non consentire anche il pieno sfruttamento della capacità degli elettrodotti;
- gli interventi in oggetto prevedono, pertanto, il miglioramento della qualità della rete mediante l'eliminazione dei suddetti “T” rigidi ed il riassetto di alcuni elettrodotti presenti tra gli impianti di Roma Nord, S. Lucia di Mentana e Acea Smistamento Est, mediante:
 - a) la realizzazione di nuovi ingressi 150 kV in semplice terna o in doppia terna e cavo alla cabina primaria di S. Lucia di Mentana;
 - b) l'eliminazione di derivazioni rigide 150kV in zona Fonte Nuova (Roma);

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 0091581 del 28.11.2018, il MiSE ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis, comma 2, lettera d della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso della conferenza di Servizi, il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che sono pervenuti, nel corso dell'istruttoria, i seguenti pareri, assensi e i nulla osta previsti dalla normativa vigente:

- *Ministero della Salute* D.G. della Prevenzione sanitaria - Ufficio IV / Prevenzione del Rischio Fisico Chimico e Biologico: Nota Prot. n. 36263 dell'11.12.2018 *_Parere Favorevole_*;
- *Ministero dell'Interno* - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali: Nota Prot. n. 992 del 25.01.2019 *_Parere Favorevole_* con allegato il parere del Comando Provinciale dei VV.F. di Roma (Prot. n. 2850 del 15.01.2019);
- *Ministero della Difesa* Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio: Nota prot. n. 9169 del 26.02.2019 *_Parere favorevole_*;
- *Ministero della Difesa* Esercito - Comando Militare della Capitale - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù: Nota prot. n. 4727 del 5.02.2019 *_Parere favorevole_*;
- *Ministero della Difesa* Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto: nota prot. n. 44336 del 14.12.2018 *_Parere favorevole_*;
- *Ministero dello Sviluppo Economico* - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II: Nota prot. n. 24428 del 10.04.2019 *_Parere favorevole_*;
- *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale:

Nota prot. n. 4836 dell'8.03.2019 *_Parere Favorevole_* con prescrizioni per i soli aspetti archeologici;

Nota prot. n. 0008663-P del 30/04/2019 *_Parere Favorevole* anche per la parte ambientale e riconferma il parere archeologico espresso in precedenza;

- *Regione Lazio* Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Program. Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: Nota prot. n.0333973 del 02.05.2019_ *Parere Favorevole* con prescrizioni;

- *Città Metropolitana di Roma Capitale* Dipartimento VI – Pianificazione territoriale generale

Servizio 1 - Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG: Nota 18732 del 5.02.2019 *_Parere Favorevole* di compatibilità degli interventi con il PTPG;

- *Città Metropolitana di Roma Capitale* Dipartimento IV – Servizi di tutela e valorizzazione dell'ambiente Servizio 5 - Aree protette tutela della flora e della biodiversità: Nota prot.46496 del 20.03.2019 *_Parere Favorevole* con prescrizioni;

- *Città Metropolitana di Roma Capitale* Dipartimento VI – Pianificazione territoriale generale Servizio 3 - Geologico e Difesa del suolo, protez. civile ambito metropolitano: Nota di richiesta integrazioni prot. 58971 del 8.04.2019 (Terna trasmette la documentazione richiesta con nota prot. n. 36954 del 22.05.2019);

- *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale*: Nota prot. n. 623 del 29.01.2019_ *Parere Favorevole* con prescrizioni;

- *Agenzia del Demanio*: Nota prot. n. 1286 del 6.02.2019, dichiara che le aree in questione non appartengono al patrimonio statale e per quanto concerne invece il Demanio pubblico la gestione è di competenza della Regione Lazio.

- *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali: Nota prot. n. 2825 del 4.02.2019_ *Parere Favorevole*:

- *Autostrade per l'Italia S.p.A.*: Nota Prot. n. 3735 del 27.02.2019_ *Parere Favorevole*;

- *ANAS S.p.A.*: Nota prot. n. 697746 del 31.12.2018, dichiara che nessuna strada statale è coinvolta nelle opere;

- *ACEA ATO2 S.p.A.*: Nota prot. n.73165 del 5.02.2019, prende atto dell'interferenza segnalata nel progetto con la condotta idrica "Tivoli - Tor Lupara" e richiede documentazione di dettaglio in merito al superamento dell'interferenza;

CONSIDERATO che TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati affinché fosse messo a disposizione per la consultazione pubblica ed ha provveduto all'avviso dell'avvio del procedimento tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Guidonia Montecelio, Sant'Angelo Romano e di Fonte Nuova;

VISTA la nota prot. n. 0011408 del 27.05.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV Infrastrutture e Sistemi a Rete, alla luce dei pareri favorevoli espressi, ha comunicato la conclusione positiva della conferenza, e ha invitato la Regione Lazio a rilasciare l'Atto d'Intesa ai sensi del D L n. 239/2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento consentirà il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'affidabilità della rete in AT Villavalle – Roma Nord/Smistamento Est, mediante l'eliminazione

di T rigidi ed il riassetto di alcuni elettrodotti presenti tra gli impianti di Roma Nord, S. Lucia di Mentana e Acea Smistamento Est;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

RITENUTO di poter procedere alla espressione dell'Intesa, di cui all'art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003, n. 239, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”*, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di “Santa Lucia di Mentana” nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma;*

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione

- 1) di esprimere l'Intesa, di cui all'art. 1 sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., al fine del rilascio dell'autorizzazione unica prevista dalla vigente normativa, relativa all'istanza presentata dalla società TERNA S.p.A. concernente la costruzione ed all'esercizio dei *raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di “Santa Lucia di Mentana” nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma;*
- 2) di stabilire che la società TERNA S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni indicate nei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria;
- 3) di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni di Guidonia Montecelio (RM), di Sant'Angelo Romano (RM) e di Fonte Nuova (RM) ed alla società TERNA Rete Italia S.p.A..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Lazio.



2.2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^A

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Alla TERNA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

e, per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
- PRESIDENZA -
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
Area Coordinamento e Monitoraggio delle
Politiche Regionali in materia di energia e Mobilità
(Referente Intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239)
programmisvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it

Alla TERNA RETE ITALIA S.p.A.
Direzione territoriale Centro Sud
Aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto
legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site nel comune di Roma.

POSIZIONE EL/408

Proponente: TERNA Rete Italia

Si trasmette per il seguito di competenza la nota della Regione Lazio n. 333973 del 2/5/2019, qui pervenuta in data 27/5/2019, relativamente al parere paesaggistico sull'opera in oggetto.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)





DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA URBANISTICA COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA

Prot. n° 333 973

Roma... 2/5/2019

Alla MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione e i Progetti Internazionali
Via Nomentana, 2 – 00162 ROMA
Pec: dg.prog-div.3@pec.mit.gov.it
E p.c. Regione Lazio
Segretariato Generale
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi
SEDE
Al Direttore della Direzione
Arch. Manuela Manetti
SEDE

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova – Posizione EL-408 – Proponente Terna Rete Italia S.p.A.
Autorizzazione unica ai sensi della Legge n° 290/2003 art. 1-sexies e s.m.i.
Parere paesaggistico art. 146 comma 7 DLgs 42/2004

Si riscontra la nota prot. n° 91581 del 28/11/2018, acquisita dalla scrivente Direzione Regionale al protocollo n° 757935 del 29/11/2018 con la quale codesto Ministero ha comunicato l'Avvio del Procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi semplificata relativa al progetto di cui all'oggetto relativo alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova proposto da Terna Rete Italia S.p.A..

Per il riassetto delle vetuste infrastrutture elettriche, con sostituzione dei vecchi tralicci in struttura metallica con sostegni monostelo a semplice terna o doppia terna più bassi dei precedenti e meno impattanti sul panorama è prevista l'eliminazione delle derivazioni rigide a 150 kV nel Comune di Fontenuova per il potenziamento e l'ottimizzazione della rete a 150 kV tra Terni e Roma, attraverso la demolizione di un tratto di elettrodotto in "doppia terna (DT)" di circa 400 metri tra i sostegni n° 36 e n° 37 compreso, e la demolizione di 6 tralicci sostituiti da 2 tralicci e da 2 sostegni di tipo tubolare.

È prevista inoltre la realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV alla Cabina Primaria di S. Lucia di Mentana, prevista nel Comune di Sant'Angelo Romano, consistente nella demolizione di alcuni "T" rigidi per favorire un migliore utilizzo della capacità degli elettrodotti. Pertanto, è prevista la demolizione della derivazione rigida attualmente esistente sul sostegno n° 45 e la eliminazione del tratto aereo tra il sostegno 45 e il 47 dell'elettrodotto 150 kV "Roma Nord – Buzzi Unicem".

È prevista infine la realizzazione del traliccio 46a di raccordo con la Cabina Primaria S. Lucia di Mentana in aereo fino al traliccio n° 46b di nuova costruzione e in interrato da questo fino alla sopra menzionata cabina nonché la demolizione del tratto aereo tra il palo 45 sino all'ingresso della cabina primaria S. Lucia di Mentana sostituita da una nuova tratta aerea in doppia terna.

Dal punto di vista paesaggistico, dalla lettura della Tavola B del PTPR, l'area di intervento è parzialmente sottoposta al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) per la presenza di aree boscate, al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera f) per la presenza della Riserva Naturale Regionale denominata "Nomentum", e al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) per la presenza del corso d'acqua denominato "Fosso di Santa Lucia".

Gli interventi previsti, tranne il nuovo elettrodotto tra i piloni 46° e 46b ricadente nella fascia di rispetto dell'acqua pubblica, consiste nella demolizione di tralicci esistenti o nella sostituzione con tralicci di minore impatto visivo dal punto di vista paesaggistico.

Il DPR 31/2017 classifica all'allegato A gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. In particolare, il punto A15 gli interventi quali "(...) la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo (...)". Pertanto, gli elettrodotti previsti completamente interrati non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 18ter comma c) della LR 24/98 inoltre dispone che nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo "Capo II – Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" della medesima norma regionale, "gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, (...), previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR"

Vista la Relazione Paesaggistica contenente le informazioni richieste per la redazione dello Studio di Inserimento Paesistico – S.I.P.

Per tutto quanto sopra questa Direzione Regionale esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova – Posizione EL-408 –



REGIONE
LAZIO

proposto da Terna Rete Italia S.p.A. nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 1-sexies Legge 27/10/2003 n° 290 e s.m.i..

Si raccomanda comunque, quanto possibile, la salvaguardia delle alberature d'alto fusto esistenti.

In ottemperanza alla D.D. n° G08218 del 27/06/2018, copia del presente parere è trasmesso al Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica che legge per conoscenza.

L'Istruttore
Dott. Maurizio Galimberti

Il Dirigente dell'Area
Arch. Gianni Gianfrancesco



2.3

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2 - 00187 ROMA

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.

Funzione Autorizzazioni e Concertazione

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma

PEC:

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150KV aereo/cavo alla cabina primaria a 150KV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 KV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma. Posizione n. **EL-408**

In merito al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica, si esprime assenso, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, verificata l'aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla relativa autorizzazione

Il Direttore dell'Ufficio
Firmato digitalmente
Dott. Pasqualino Rossi

Referente
FE

2.4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Posizione EL-408. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Roma, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cavriani)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA
Polo Centrale

Spett.le Limone Antonio
Procuratore
Terna Rete Italia S.p.A.
Unità progettazione realizzazione impianti
Via Aquileia, 8
80143 Napoli
aot-napoli@pec.terna.it
antonio.limone@terna.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio
industriale
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Comune di Guidonia Montecelio
Al Comune di Sant'Angelo Romano
Al Comune di Fonte Nuova

Prot. n.vedi segnatura di protocolloAllegati.....
(da citare sempre nella risposta)

Roma li.....data del protocollo.....
Via Genova, 3/a - 00184 Roma
☎ 06.46721
✉ com.roma@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO:

Ditta	Terna Rete Italia S.p.A.
N° pratica	70782
Attività:	Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti agli elettrodotti a 150 kV nel comune di Fonte Nuova (pos. EL. 408)
Ubicazione:	Comuni di Guidonia Montecelio, Sant'Angelo Romano e Fonte Nuova

Vista l'istanza prodotta, ai sensi della lettera circolare DCPREV n° 7075 del 27 aprile 2010, in data 27/12/2018 prot.n. 83727;

- esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati;

vista l'istruttoria tecnica espletata dal funzionario D.V.D. Ing. Roberto EMMANUELE;

si esprime il seguente parere sulla conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi:

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

1. Siano osservate, per quanto non rilevabile o rappresentato nella documentazione presentata, le distanze di sicurezza previste dalle norme di prevenzione incendi.

Il Funzionario verificatore
(DVD Roberto EMMANUELE)

Il Direttore Vicedirigente
delegato alla firma
(D. Francesco SCARITO)

2.5



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servizi e Limitazioni

Pr.:

I3A	18	594
-----	----	-----

A Ministero dello Sviluppo Economico

Div. IV infrastrutture e sistemi di rete

pec: dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it

Oggetto: Guidonia Montecelio, Sant'Angelo Romano e Fonte Nuova (RM) - fg 22, 23, 24, 29 e 30 p.lle varie - Società proponente: Terna Rete Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L.29.08.2003 nr. 239, convertito, con modificazioni della legge 27.10.2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kV aerei/interrati alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova (Posizione n. EL-408).

e, p.c.:

**A Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento

pec: dgrin@pec.minambiente.it

A Terna Rete Italia S.p.A.

Direzione Territoriale Centro-Sud

pec: aot-napoli@pec.terna.it

Riferimento: a) pec del 28.11.2018 (Mi.S.E. - Div. IV);
b) foglio nr. 93654 di prot. del 18.12.2018 (Mi.S.E. - Div. IV);
c) foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000.

1. In merito alla procedura di Autorizzazione Unica richiamata in epigrafe e comunicata con la nota in riferimento "a" ed alla successiva comunicazione con il foglio in riferimento "b", a seguito dell'esame della documentazione progettuale resa disponibile sul portale di codesto Dicastero, verificato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare né con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M., si esprime il Nulla Osta, relativamente ai soli interessi dell'Aeronautica Militare, all'intervento citato in oggetto.
2. Si evidenzia che nel caso del tratto di linea elettrica aerea o i relativi sostegni, assumano un'altezza uguale o superiore a 15 m dal suolo, costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea per il volo a bassa quota e, pertanto, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio a riferimento "c".
3. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO f.f.
T. Col. DI GENNARO Ing. Roberto



2.6

**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**

Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo

M_D MARSUD0044336

data

14/12/2018

pr. de c.o.: Ass.te di Amm.ne Cellamare

☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr.

//

Al. **PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE LAZIO (PEC)**

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ROMA P.E.C. (PEC)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MARE -ROMA P.E.C. (PEC)

TERNA RETE ITALIA S.P.A. 80143 NAPOLI (PEC)

Argomento:

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV in cavo aereo ed interrato alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti agli elettrodotti aerei a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova. Proponente: Società TERNA di Napoli. Posizione Mi.S.E. n. EL-408.

Posizione: G. 1-3/B "LAZIO" (56) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota n° 0091581 in data 28/11/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si partecipa che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento, come da documentazione tecnico/progettuale acquisita all'indirizzo web indicato nella nota in riferimento b).

d'ordine

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO

C.V. Marcello DE BONIS

Documento firmato digitalmente



COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari

Digitally signed by GIUDICI
FABIO
Date: 2019.02.05 16:03:31 CET

**Ministero per i beni e le attività culturali**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Roma,

Prot. MIBAC-SABAP-RM-MET**Allegati****Class.** 34.20.07 / 27.6
11.784

Al Ministero dello Sviluppo Economico

D.G. Mercato Elettrico, Rinnovabili, Efficienza Energetica, Nucleare
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete – Via Molise, 2 – 00187 Rm
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
marilena.barbaro@mise.gov.it

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D.G. Rifiuti e Inquinamento – Via C. Colombo, 44 – 00147 Rm
dgrin@pec.minambiente.it

alla Soc. TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Direz. Territ. Centro Sud – UPRI – Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli
aot-napoli@pec.terna.it
Cell. 327-7142367 (Ing. Amelia Lentini)

OGGETTO: GUIDONIA MONTECELIO, SANT'ANGELO ROMANO, FONTE NUOVA (Rm) – *Loc. S. Lucia di Mentana-Riserva naturale Nomentum*. Costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova – Procedimento di autorizzazione ai sensi del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Zona a rischio archeologico. Parere favorevole di competenza archeologica condizionato all'esecuzione di sondaggi preliminari e alla sorveglianza in corso d'opera

Facendo seguito alla Comunicazione di avvio procedimento – Indizione della Conferenza di servizi semplificata relativa all'intervento in oggetto, pervenuta con nota del Mise del 28.11.18 (posizione n. EL-408), acquisita il 29.11.18 (Prot. 0023247), si premette quanto segue:

- la costruzione dei tratti di elettrodotto ricade in zona ad alto rischio archeologico, caratterizzata dalla diffusa presenza di resti di insediamenti rurali e viabilità di età romana, ampiamente noti dalla bibliografia scientifica e dalle fonti d'archivio (Z. Mari, *Tibur*, pars tertia, "Forma Italiae" I, 17, C. Pala, *Nomentum*, "Forma Italiae" I, 17, Roma 1976), alcuni dei quali riconosciuti di interesse paesaggistico-archeologico tutelati per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii., artt. 134 e 142, c. 1, lett. m e c. 4, riportati, con fascia di rispetto, quali "beni puntuali" e "lineari" nella tav. B 25 del P.T.P.R.

Ciò premesso, questa Soprintendenza esprime – per quanto di competenza riguardo al solo aspetto della tutela archeologica – parere favorevole alla seguente condizione:

- che tutti gli scavi e i movimenti terra necessari per la realizzazione dell'elettrodotto (dismissione e installazione tralicci e pali, trincee per cavi etc.) vengano preceduti, in fase di cantiere, da sondaggi preliminari miranti a verificare la presenza di elementi di interesse archeologico. Solo dopo aver espletato tale verifica, si potrà procedere allo scavo fino alla quota base richiesta per i traliccio e/o

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA,
LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, n. 2 - 00186 ROMA

e-mail: *sabap-rm-met@beniculturali.it* PEC: *mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it*

Tel. 06-67233000 – Fax 06-69941234



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA,
LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Roma,

Prot. MIBAC-SABAP-RM-MET

Allegati

Class. 34.20.07 / 27.6
11.784


cavi. Dato il particolare rischio archeologico dell'area, si invita la committenza a voler incaricare per la sorveglianza durante i sondaggi e i movimenti di terra un tecnico archeologo in possesso di specifiche conoscenze storico-topografiche riguardanti il contesto territoriale di riferimento.

L'Ufficio si riserva, qualora lo ritenesse opportuno o in presenza di elementi archeologici interferenti con l'opera, di richiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti mediante scavo archeologico, i quali potranno comportare parziali e limitate varianti al progetto.

Tempi e modalità della sorveglianza dovranno essere preventivamente concordati, per le vie brevi, con il Funzionario archeologo di zona Dott. Z. Mari (cell. 338 - 9566506).

Il Soprintendente
(Arch. Margherita EICHBERG)

Il Funzionario responsabile
(Dott. Zaccaria MARI)

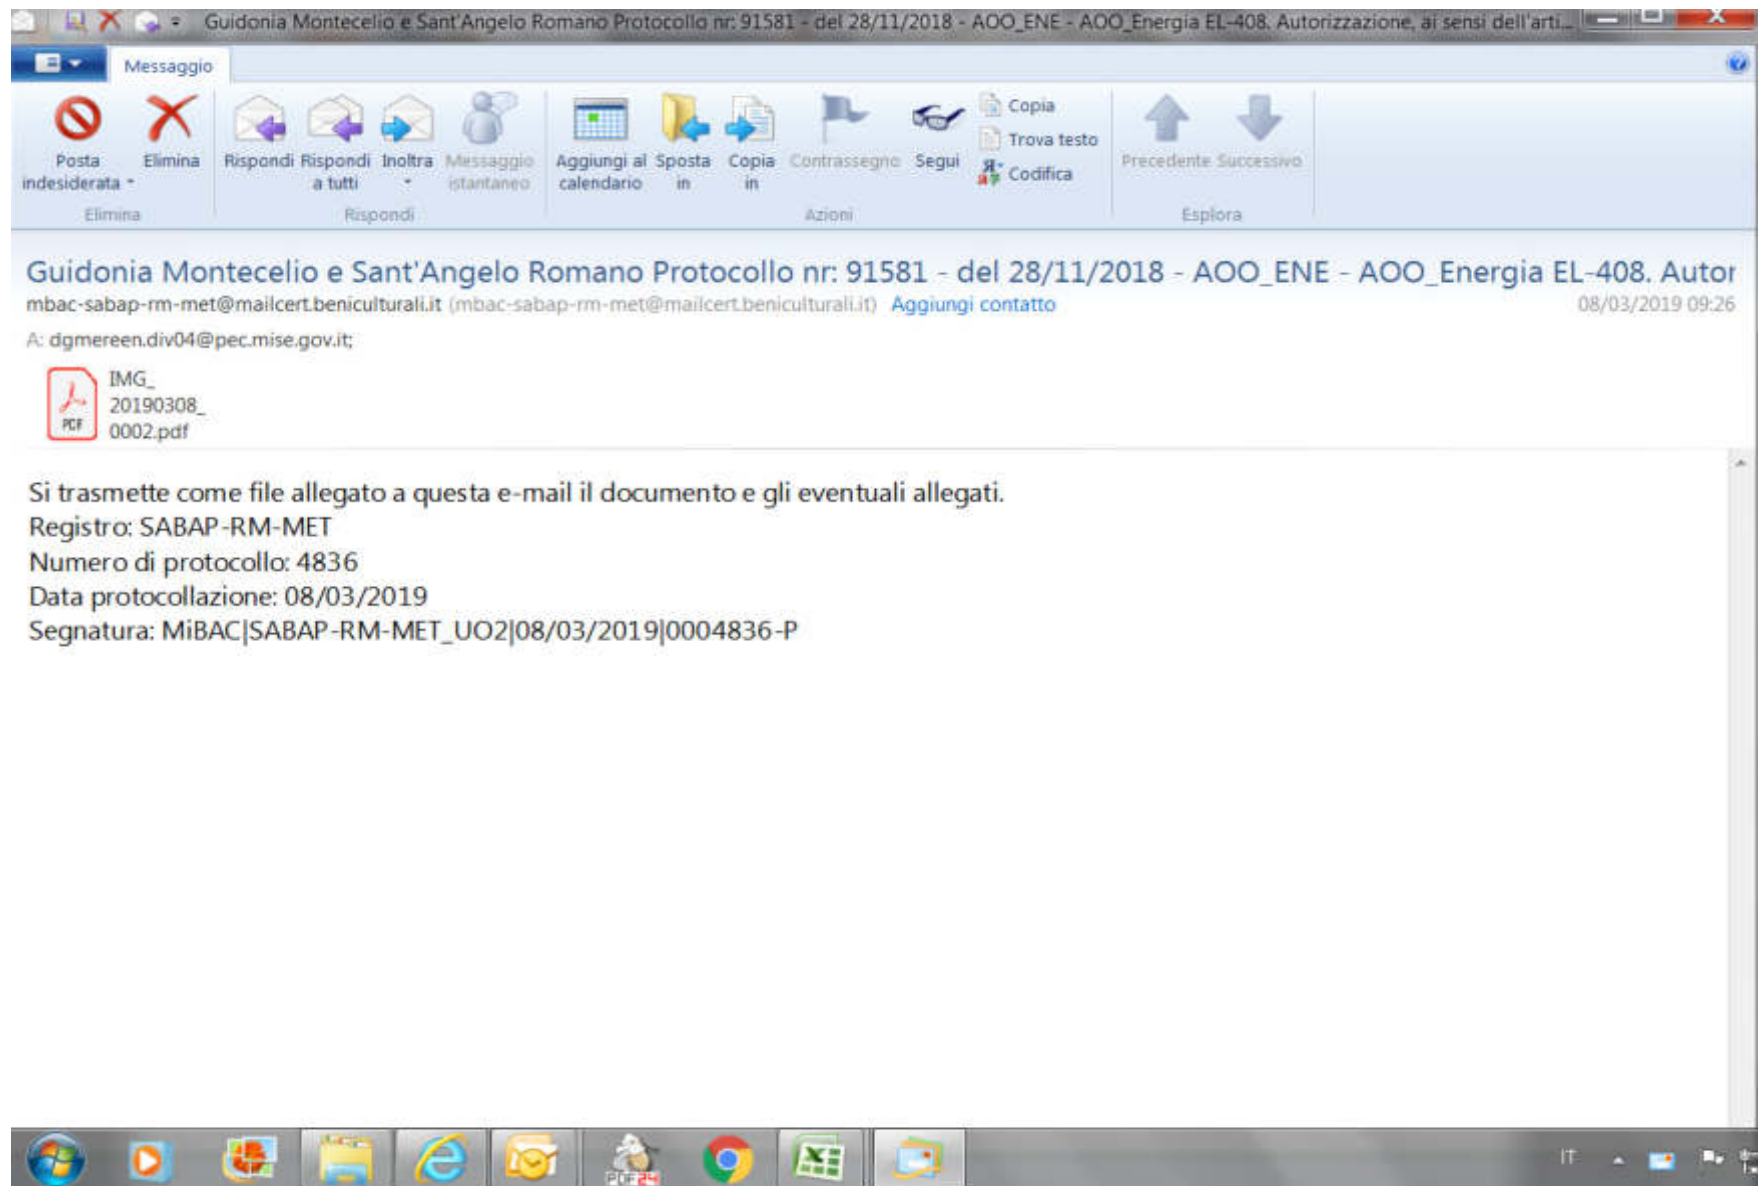



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI
VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

tel. 06 6723.3000 - fax 06 6994.1234

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

email: sabap-rm-met@beniculturali.it



Roma,

Al Ministero per lo Sviluppo Economico
D.G. per il Mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV- Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise 2- 00187 Roma

PEC: dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it
email: danilo.tagliatesta@mise.gov.it

OGGETTO: Comuni di Guidonia Montecelio- S. Angelo Romano- Fonte Nuova (RM)-
Procedura di Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed
all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di
Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a
150 kV nel comune di Fonte Nuova.

Opere site in provincia di Roma. - Posizione n. EL-408

Trasmissione del parere di competenza

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo 44- 00147 Roma
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

p.c. Alla Regione Lazio
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS
PEC: aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it

“ Al Referente per la Soc. TERNA Rete Italia spa
Direz. territoriale Centro Sud
Via Aquileia 8- 80143 Napoli
c.a. Ing. A. Limone- Ing. A. Lentini
PEC: aot-napoli@pec.terna.it

In relazione all'impianto in oggetto, questo ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, comunica quanto segue:

L'impianto interessa tre diversi Comuni della Provincia di Roma, che risultano così normati:
per quanto riguarda i Comuni di Sant'Angelo Romano e Fonte Nuova):

D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004: art. 134 co 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c), e g);

- in queste aree, considerato che le opere costituiscono una razionalizzazione dell'impianto esistente,
mediante la rimozione di alcune linee e alcuni sostegni e la nuova costruzione, in diminuzione, di altri; si
esprime parere **positivo** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere, così per come sono

rappresentate negli elaborati progettuali pervenuti, **a condizione che** a seguito della prevista demolizione dei tralicci venga controllato l'effettivo ripristino del suolo, al fine di consentire, attraverso la piantumazione di essenze arboree, arbustive ed erbacee della flora locale, la rinaturalizzazione dell'area.

Per quanto riguarda il territorio interessato dai lavori in oggetto e ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio, l'area interessata dai lavori ricade parzialmente in zona sottoposta a tutela ai sensi del **DM emesso da questo Ministero in data 16/09/2016** ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i..

Nel sottolineare che la cartografia paesaggistica utilizzata nella documentazione qui pervenuta non risulta aggiornata, sebbene sia pubblicata e consultabile sin dal 2016 sul sito web di questo Ufficio, su quello della Regione Lazio nonché su quello del Comune di Guidonia Montecelio, e di cui per comodità si allega alla presente copia della Tav. A e B aggiornate, tutto quanto premesso, si esprime parere favorevole ai lavori proposti, purché conformi, nella modesta porzione di territorio ricadente nel perimetro tutelato, a quanto prescritto per il Paesaggio Agrario di Rilevante valore (art. 24 delle NTA del PTPR adottato) così come integrato dalle Norme allegate al DM del 16/09/2016 che si allegano, anch'esse, in copia alla presente.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si comunica e prescrive quanto segue:

Facendo seguito alla Comunicazione di avvio procedimento – Indizione della Conferenza di servizi semplificata relativa all'intervento in oggetto, pervenuta con nota del Mise del 13.12.18 (posizione n. EL-414), acquisita il 14.12.18 (Prot. 0024532), si premette quanto segue:

- la costruzione dell'elettrodotto ricade all'interno della storica ex Tenuta di Marco Simone, che risulta ad alto rischio archeologico in quanto contraddistinta dalla presenza di resti di *villae rusticae* e rustico-residenziali di età romana, noti dalla bibliografia scientifica (Z. Mari, *Tibur*, pars tertia, "Forma Italiae" I, 17), alcuni dei quali riconosciuti di interesse paesaggistico-archeologico tutelati per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii., artt. 134 e 142, c. 1, lett. m e c. 4, riportati, con fascia di rispetto, quali "beni puntuali" nella tav. B 25 del P.T.P.R. Una di tali ville è attualmente in corso di scavo presso la sede del Marco Simone Golf & Country Club.

Ciò premesso, per quanto di competenza riguardo al solo aspetto della tutela archeologica **parere favorevole alla seguente condizione:**

- che tutti gli scavi e i movimenti terra necessari per la realizzazione dell'elettrodotto (demolizione e installazione tralicci, eventuali trincee per cavi etc.) vengano preceduti, in fase di cantiere, da sondaggi preliminari miranti a verificare la presenza di elementi di interesse archeologico. Solo dopo aver espletato tale verifica, si potrà procedere allo scavo fino alla quota base richiesta per i tralicci e/o cavi.

Dato il particolare rischio archeologico dell'area, si invita la committenza a voler incaricare per la sorveglianza durante i sondaggi e i movimenti di terra un tecnico archeologo in possesso di specifiche conoscenze storico-topografiche riguardanti il contesto territoriale di riferimento.

L'Ufficio si riserva, qualora lo ritenesse opportuno o in presenza di elementi archeologici interferenti con l'intervento, di richiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti mediante scavo archeologico, i quali potranno comportare parziali e limitate varianti al progetto.

Tempi e modalità della sorveglianza dovranno essere preventivamente concordati, per le vie brevi, con il Funzionario archeologo di zona Dott. Z. Mari (cell. 338 – 9566506).

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

I responsabili dell'Istruttoria
I funzionari Architetti:

Arch. Valentina Milano

Arch. Raffaella Strati

Il Funzionario archeologo
Dott. Zaccaria Mari

Registro:SABAP-RM-MET

Data	protocollazione:	30/04/2019
------	------------------	------------



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO
Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il
Nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 – ROMA
dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Direzione Generale per i rifiuti e
l'inquinamento
Sezione Elettrodotti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A

Direzione Territoriale Centro Sud
Via Aquileia, 8
80143 - NAPOLI
ingegneria@pec.terna.it

per conoscenza

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Ispettorato Territoriale
Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere, 189
00153 - ROMA

D.G.AT
SEDE

OGGETTO: Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di “ Santa Lucia di Mentana “ nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant’ Angelo Romano e varianti ad elettrodotti a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova.

Con riferimento alla nota, con la quale codesta Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Div .IV - Infrastrutture e sistemi di rete, ha comunicato l’avvio alla costruzione e all’esercizio, dell’opera citata in oggetto e ai fini del progetto presentato, unitamente alla dichiarazione della società Terna Rete Italia n. prot.93438 del 17 Dicembre 2018, che si impegna a realizzare le opere in questione in base di quanto disciplinato dalla “ Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazione n.0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole all’avvio della costruzione e all’esercizio delle opere elettriche in oggetto.

La scrivente prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lazio e Abruzzo, la prevista verifica tecnica per ogni singolo intervento.

Il presente **Nulla Osta** viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

Il Direttore Generale
(*dott.ssa Eva Spina*)



Eva Spina
2019.04.10 14:15:12
+02'00'



2.10

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA URBANISTICA COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA

Prot. n° 333 973

Roma... 2/5/2019

Alla MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione e i Progetti Internazionali
Via Nomentana, 2 – 00162 ROMA

Pec: dg.prog-div.3@pec.mit.gov.it

E p.c. Regione Lazio
Segretariato Generale
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi
SEDE

Al Direttore della Direzione
Arch. Manuela Manetti
SEDE

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova – Posizione EL-408 – Proponente Terna Rete Italia S.p.A.
Autorizzazione unica ai sensi della Legge n° 290/2003 art. 1-sexies e s.m.i.
Parere paesaggistico art. 146 comma 7 DLgs 42/2004

Si riscontra la nota prot. n° 91581 del 28/11/2018, acquisita dalla scrivente Direzione Regionale al protocollo n° 757935 del 29/11/2018 con la quale codesto Ministero ha comunicato l'Avvio del Procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi semplificata relativa al progetto di cui all'oggetto relativo alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova proposto da Terna Rete Italia S.p.A..

Per il riassetto delle vetuste infrastrutture elettriche, con sostituzione dei vecchi tralicci in struttura metallica con sostegni monostelo a semplice terna o doppia terna più bassi dei precedenti e meno impattanti sul panorama è prevista l'eliminazione delle derivazioni rigide a 150 kV nel Comune di Fontenuova per il potenziamento e l'ottimizzazione della rete a 150 kV tra Terni e Roma, attraverso la demolizione di un tratto di elettrodotto in "doppia terna (DT)" di circa 400 metri tra i sostegni n° 36 e n° 37 compreso, e la demolizione di 6 tralicci sostituiti da 2 tralicci e da 2 sostegni di tipo tubolare.

È prevista inoltre la realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV alla Cabina Primaria di S. Lucia di Mentana, prevista nel Comune di Sant'Angelo Romano, consistente nella demolizione di alcuni "T" rigidi per favorire un migliore utilizzo della capacità degli elettrodotti. Pertanto, è prevista la demolizione della derivazione rigida attualmente esistente sul sostegno n° 45 e la eliminazione del tratto aereo tra il sostegno 45 e il 47 dell'elettrodotto 150 kV "Roma Nord – Buzzi Unicem".

È prevista infine la realizzazione del traliccio 46a di raccordo con la Cabina Primaria S. Lucia di Mentana in aereo fino al traliccio n° 46b di nuova costruzione e in interrato da questo fino alla sopra menzionata cabina nonché la demolizione del tratto aereo tra il palo 45 sino all'ingresso della cabina primaria S. Lucia di Mentana sostituita da una nuova tratta aerea in doppia terna.

Dal punto di vista paesaggistico, dalla lettura della Tavola B del PTPR, l'area di intervento è parzialmente sottoposta al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) per la presenza di aree boscate, al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera f) per la presenza della Riserva Naturale Regionale denominata "Nomentum", e al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) per la presenza del corso d'acqua denominato "Fosso di Santa Lucia".

Gli interventi previsti, tranne il nuovo elettrodotto tra i piloni 46° e 46b ricadente nella fascia di rispetto dell'acqua pubblica, consiste nella demolizione di tralicci esistenti o nella sostituzione con tralicci di minore impatto visivo dal punto di vista paesaggistico.

Il DPR 31/2017 classifica all'allegato A gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. In particolare, il punto A15 gli interventi quali "(...) la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo (...)". Pertanto, gli elettrodotti previsti completamente interrati non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 18ter comma c) della LR 24/98 inoltre dispone che nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo "Capo II – Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" della medesima norma regionale, "gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, (...), previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR"

Vista la Relazione Paesaggistica contenente le informazioni richieste per la redazione dello Studio di Inserimento Paesistico – S.I.P.

Per tutto quanto sopra questa Direzione Regionale esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150kV nel Comune di Fonte Nuova – Posizione EL-408 –



REGIONE
LAZIO

proposto da Terna Rete Italia S.p.A. nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 1-sexies Legge 27/10/2003 n° 290 e s.m.i..

Si raccomanda comunque, quanto possibile, la salvaguardia delle alberature d'alto fusto esistenti.

In ottemperanza alla D.D. n° G08218 del 27/06/2018, copia del presente parere è trasmesso al Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica che legge per conoscenza.

L'Istruttore
Dott. Maurizio Galimberti

Il Dirigente dell'Area
Arch. Gianni Gianfrancesco



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

2.11

**DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1**
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica
e attuazione PTMG”

Il Dirigente, Arch. Massimo Piacenza

**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale
per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV-Infrastrutture e sistemi di rete**

Via Molise, 2

00187 Roma

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

marilena.barbaro@mise.gov.it

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale
per i Rifiuti e l'Inquinamento**

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

derin@pcc.minambiente.it

**Società Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud - UPRI**

Via Aquileia, 8

80143 Napoli

aot-napoli@pcc.terna.it

antonio.limone@terna.it

amelia.lentini@terna.it

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexsies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di “Santa Lucia di Mentana” nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma

Posizione n.EL-408

PARERE

PREMESSO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato la nota prot.n. mise.AOO_ENE.Registro Ufficiale.U.0091581.28.11.2018, acquisita al protocollo CMRC-2018-0192115 del 28.11.2018



Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Telefonos 06-67664925/4939/4951/4947/4922
Pec Dipartimentale: pianificaterr@pcc.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1**
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica
e attuazione PTMG”

Il Dirigente, Arch. Massimo Pincenza

della Città metropolitana di Roma Capitale, di comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, su istanza della Società Terna S.p.A., tramite la controllata Terna Rete Italia S.p.A., e di indizione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona;

- che l'opera è inserita nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell'energia elettrica e, pertanto, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e s.m.i., è soggetta a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione Lazio;
- che è necessario un unico procedimento svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004, n.239 e con le modalità stabilite dalla legge n.241/1990 e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.

ESAMINATA la documentazione pervenuta, si evince che l'intervento proposto che interessa le aree ricadenti all'interno dei comuni di Guidonia Montecelio, Sant'Angelo Romano e Fonte Nuova, riguarda l'ottimizzazione della rete a 150kV attraverso la realizzazione di nuovi ingressi in ST, DT e cavo alla CP Santa Lucia di Mentana e l'eliminazione di derivazioni rigide in zona Fonte Nuova;

PRESO ATTO che l'autorizzazione unica, che sarà rilasciata a fine procedimento, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce variante ai PRG vigenti dei Comuni attraversati dall'intervento.

CONSIDERATO

- che l'opera è di preminente interesse statale;
- che lo scopo dell'intervento è quello di migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle direttrici AT Villavalle - Roma Nord/Smistamento Est, tramite un'ottimizzazione della rete a 150 kV;
- che la presenza di numerosi T rigidi ha reso poco efficiente la rete a 150 kV a nord-est di Roma e ha ridotto la capacità degli elettrodotti presenti tra gli impianti di Roma Nord, S. Lucia di Mentana e Acea Smistamento Est.

EVIDENZIATO che nello specifico gli interventi previsti possono essere così riassunti:

A. Interventi 1-2 “Realizzazione di nuovi ingressi 150 kV in S.T. e D.T. alla C.P. di S. Lucia di Mentana”. Le nuove connessioni porteranno:

- Alla dismissione di n.2 sostegni a traliccio (p.46 DT e p.46/554) ;
- Demolizione di un tratto di circa 670 m;
- Installazione di n.3 sostegni a traliccio a singola terna e a doppia terna (p.46a, p.46b e nuovo sostegno p.46/554 a) e di un nuovo palo. Dal p.46b la linea diventa interrata, con cavo AT 150 kV per una lunghezza di m 188 fino all'ingresso in C.P. Santa Lucia di Mentana.

B. Interventi 3-4 “Eliminazione derivazioni rigide 150 kV in zona Fonte Nuova (Roma)” che incidono su linee e sostegni esistenti prevede:

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
Telefono: 06-67664925/4939/4951/4940/4922
Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica
e attuazione PTMG”

Il Dirigente, Arch. Massimo Piacenza

- Dismissione di n.6 sostegni a traliccio (p.36, p.37, p.247, A1, A2, A3) e demolizione di un tratto di elettrodotto di m 400.
- Installazione di un sostegno a traliccio a D.T. (p.117A)
- Installazione di un traliccio D.T. (p.247A);
- Installazione di 2 sostegni monostelo tubolare S.T. (p.247B e p.247C)

PRESO ATTO

- che gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Guidonia interessano aree destinate dal PRG vigente, approvato con DGR del Lazio n. 530 del 10.02.1976, a zona E “Attività Agricole”, sottozona E1 di cui all’art.11 della NTA;
- che gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Sant’Angelo Romano interessano aree destinate dal PRG vigente, approvato con DGR del Lazio n.8851 del 22.10.1991, a zona E “Attività Agricole” sottozona E2 “Agricola normale”, di cui all’art.13 delle NTA;
- che gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Fonte Nuova interessano in parte aree destinate dal PRG vigente, a zona F “Servizi Pubblici”, sottozona F1 “Parco Territoriale” (p.117A), di cui all’art.28 delle NTA e parte (p.247a, p.247b, p.247c), a zona E “Attività Agricole”, sottozona E1 “zone per attività agricole su aree di particolare pregio ambientale” di cui all’art.37 delle NTA.

RILEVATO

che il tracciato dell’elettrodotto proposto, nell’ambito del P.T.P.G., approvato con D.C.P. n. 1 del 18.01.2010, interessa i comuni di Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano e Fonte Nuova e precisamente:

- Interventi 1-2 “Realizzazione nuovi ingressi 150 kV in S.T. e D.T. alla C.P. di S. Lucia di Mentana”
 - la parte del realizzando tracciato insistente nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio che rappresenta una porzione marginale del tratto della linea AT in cavo da 150 kV da costruire, ricade nella componente secondaria della Rete Ecologica Provinciale (REP) classificata come “Territorio Agricolo Tutelato”, e normata dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 60 delle N.d.A. del P.T.P.G.; inoltre una esigua porzione del tratto iniziale della linea, che dalla Cabina Primaria (CP) va al palo n. 46/554a, lambisce un ambito classificato nel PTPG come “area di connessione primaria” (appartenente alla Componente Primaria della REP, normata dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 delle N.d.A. del P.T.P.G.), peraltro costituito da un paesaggio molto antropizzato, in cui la vegetazione è quasi del tutto assente;
 - la parte degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Sant’Angelo Romano prevede la messa in opera di tre nuovi sostegni (p.46b, p.46a, p.46/554a), la linea AT di nuova costruzione e la demolizione di un tratto dell’elettrodotto; tutti gli interventi ricadono nella componente secondaria della Rete Ecologica Provinciale “Territorio Agricolo Tutelato” (normato dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 60 delle N.d.A. del P.T.P.G), in parte (p.46/554a e p.46b) interessata dalla fascia di rispetto stradale.



Sede: Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
Telefono: 06-67664925/4939/4951/4945/4922
Pec Dipartimentale: pianificat@pec.atm.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio urbanistica@ciptatmetropolitanaroma.gov.it



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore, Urbanistica
e attuazione PTMG”

Il Dirigente, Arch. Massimo Piacenza

- Interventi 3-4 “Eliminazione derivazioni rigide 150 kV in zona Fonte Nuova (Roma)”
 - la parte ricadente nel territorio del Comune di Fonte Nuova prevede la dismissione di un tratto della linea aerea di 400 m, l’eliminazione di 6 sostegni a traliccio e la realizzazione di 4 nuovi sostegni; tali interventi ricadono nella componente primaria della Rete Ecologica Provinciale, all’interno di un ambito classificato come “*Area buffer*” (normata dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 delle N.d.A. del P.T.P.G.) insistente nell’Area Protetta Provinciale “*APP3 – Riserva Naturale Nomentum*”.

CONSIDERATO

- che il “*territorio agricolo tutelato*”, contiguo sia alla matrice naturalistica che a quella insediativa, con elevata valenza di discontinuità urbanistica, è essenziale per garantire la funzionalità ecologica della REP;
- che le “*Area buffer*” sono serbatoi di biodiversità di area vasta caratterizzate dalla presenza di flora, fauna e vegetazione di interesse biogeografico e conservazionistico. Esse comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale e seminaturale e svolgono anche funzione di connessione ecologica;
- che, per entrambe le componenti gli usi e le attività sono descritti agli articoli 27 e 28 delle N.A. del PTMG. L’intervento in esame risulta compreso tra le attività elencate come “*Servizi (U.S.) Attività di servizio pubblico o d’interesse pubblico, quali infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e attrezzature di servizio pubblico, necessitate da collocazione extraurbana, se compatibili.*”

VALUTATO

- che una porzione della linea elettrica verrà interrata (188 m) e che una porzione dell’attuale linea aerea verrà dismessa per un tratto complessivo di 1070 m, con un recupero, sia pure modesto, dell’aspetto paesaggistico (per una lunghezza totale di 1258 m);
- che non si rilevano possibili interferenze dell’opera sulla trascurabile porzione di linea elettrica di progetto che si pone a contatto con il margine dell’“*area di connessione primaria*” nel tratto iniziale della linea tra la Cabina Primaria (CP) e il palo n. 46/554a (nel territorio del Comune di Guidonia), anche in considerazione del grado di elevata antropizzazione e di scarsa vegetazione presente in tale ambito;
- che non si rilevano possibili interferenze dell’opera sul “*territorio agricolo tutelato*”, all’interno del quale si effettueranno, nell’ambito degli interventi 1-2, la dismissione di un tratto della linea aerea di 670 m, l’eliminazione di 2 sostegni a traliccio, l’installazione di 3 nuovi sostegni a traliccio, e l’interramento di un tratto di lunghezza pari a 188 m.;
- che non si rilevano possibili interferenze dell’opera sull’area “*buffer*” insistente nella “*Riserva Naturale Nomentum*” (nel territorio del Comune di Fonte Nuova), all’interno della quale si effettueranno, nell’ambito degli interventi 3-4, la dismissione di un tratto della linea aerea di 400 m, l’eliminazione di 6 sostegni a traliccio e l’installazione di 4 nuovi sostegni;
- che si ravvisa, tuttavia, la possibile interferenza dei movimenti di terra connessi alla dismissione dei vecchi sostegni, all’installazione dei nuovi, ed allo scavo per la collocazione dei cavi interrati, in area peraltro presumibilmente soggetta a Vincolo Idrogeologico, con la vegetazione ivi presente.



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica
e attuazione PTMG”**

Il Dirigente, Arch. Massimo Piacenza

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche che hanno determinato la realizzazione dell'opera e considerata altresì la natura dell'intervento proposto e l'interesse pubblico dell'opera;

VISTO l'esito dell'attività istruttoria compiuta e le Norme di Attuazione del P.T.P.G., in particolare gli artt. 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 delle N.d.A. del P.T.P.G.;

per quanto di specifica competenza e limitatamente alla compatibilità con il PTPG

SI RITIENE COMPATIBILE

L'opera pubblica relativa alla “Costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di “Santa Lucia di Mentana” nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma. Posizione n. EL-408”, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1. Qualora le opere di scavo per l'installazione dei nuovi sostegni, o per l'interramento della linea elettrica, dovesse comportare la perdita di esemplari arborei e/o arbustivi, si ritiene necessario che le perdite vengano compensate con la messa a dimora di un numero almeno pari di elementi arborei e/o arbustivi della medesima specie, o in alternativa di specie coerenti con il contesto floristico-vegetazionale dell'area di intervento;**
- 2. Dovrà essere assicurato l'impiego di elementi arborei ed arbustivi scelti tra le specie facenti parte del corredo floristico-vegetazionale dei territori interessati dall'intervento e compatibili con le caratteristiche geopedologiche e fitoclimatiche locali (vedasi a tale scopo, a titolo indicativo, la pubblicazione “Fitoclimatologia del Lazio” a cura di C. Blasi, 1994 con riferimento agli “alberi ed arbusti guida” riportati per le Unità Fitoclimatiche n. 7 e 9);**
- 3. Allo scopo di minimizzare l'interferenza con le eventuali alberature presenti nei siti prescelti per la messa in opera dei nuovi sostegni, o per l'interramento della linea elettrica, si suggerisce, ove possibile, di ricorrere alle soluzioni tecnologiche di minor ingombro ed impatto, peraltro già previste nella Relazione Tecnica, quali l'impiego di sostegni monostelo tubolari, anche nei casi in cui si prevede la messa in opera dei sostegni tradizionali a traliccio.**

Nello spirito di collaborazione istituzionale, dal momento che tra i destinatari dell'Indizione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della Conferenza dei Servizi semplificata, non risultano inclusi il Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dip. VI e il Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dip. IV di questa Amministrazione, si segnala la necessità di acquisizione preventiva del N.O. per il Vincolo Idrogeologico di competenza del citato Servizio 3, ai sensi delle DD.GG.RR. n. 6215 del 1996 e 3888 del 1998, e del N.O. ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97, da



**Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664925/4939/4951/4944/4932
Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it**



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**DIPARTIMENTO VI Pianificazione
territoriale generale – Servizio 1**
“Pianificazione territoriale e della
mobilità, generale e di settore. Urbanistica
e attuazione PTMG”

Il Dirigente, Arch. Massimo Piacenza

rilasciarsi da parte del citato Servizio 5, in qualità di gestore dell'area protetta “*Riserva Naturale Nomentum*”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro sessanta giorni dalla notifica ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio 1
(Arch. Massimo Piacenza)

Visto:
Il Direttore del Dipartimento VI
(Ing. Giampaolo Orsini)

M.P./a.r.t./l.n.c./a.b./e.b./



Dipartimento IV - "Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente"
Servizio 5 - Aree protette, tutela della flora e della biodiversità
Dirigente - Arch. Angelo Maria Mari

2.12

Responsabile del procedimento
P.O. Arch. Paolo Napoleoni
p.napoleoni@cittametropolitanaroma.gov.it
Tel. 06-67663399
Mob. Serv. 3405328325

Roma, /03/2019

Al **Ministero dello Sviluppo Economico**
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi a rete
Via Molise,2
00187 ROMA
PEC: dgmercen.div04@pec.mise.gov.it
Mail: marilena.barbaro@mise.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo,44
00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Società Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud - UPRI
Via Aquileia,8
80143 NAPOLI
PEC: aot-napoli@pec.terna.it
Mail: antonio.limone@terna.it
amelia.lentini@terna.it

p.c. **Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale - Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG"**
Viale Giorgio Ribotta, 41/43
urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it

Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale
Viale Giorgio Ribotta, 41/43
direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: L.R. 29/97 - Richiesta di nulla-osta art. 28, acquisita al prot. CMRC-2018-0042961 del 15/03/2019 - Posizione n. EL-408 - Indizione conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona per Autorizzazione ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma, ricadenti all'interno della Riserva Naturale di Nomentum. - **Rilascio Nulla Osta.**

Fascicolo n° 992

Sede: Via Tiburtina 691 - 00159 Roma
Telefono: 06/67663201 - Fax: 06/67663194
e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



Dipartimento IV - "Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente"
 Servizio 5 – Aree protette, tutela della flora e della biodiversità
 Dirigente – Arch. Angelo Maria Mari

VISTO l'art.1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n.56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Roma;

VISTA la legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e succ. mod. ed integ. ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree protette regionali;

VISTA la L.R. del 06 ottobre 1997, n° 29 e succ. mod. ed int. "Norme in materia di aree naturali protette regionali", ed in particolare:

- art.44 commi 1, 6 che affida la gestione alla Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma Capitale, della Riserva Naturale di Nomentum istituita e perimetrata come zona "A";
- art. 44 comma 11, che stabilisce che fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia ovvero fino all'approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite nonché ampliate si applicano le norme di cui all'art.8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13, 14;
- art. 28 comma 1 che subordina il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, a preventivo nulla osta dell'ente di gestione;
- il comma 5 dell'art. 29 che per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento spettano ai rispettivi organismi di gestione,
- i commi 3 e 4 dell'art. 8 stabiliscono rispettivamente i divieti e le attività consentite.

VISTA la richiesta di nulla-osta art. 28, acquisita al prot. CMRC-2018-0042961 del 15/03/2019 per Autorizzazione ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. Opere site in provincia di Roma, ricadenti all'interno della Riserva Naturale di Nomentum;

PRESO ATTO

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato la nota prot.n. mise. AOO_ENE. Registro Ufficiale. U.0091581.28.11.2018, acquisita al protocollo CMRC-2018-0192115 del 28.11.2018 della Città metropolitana di Roma Capitale, di comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, su istanza della Società Tema S.p.A., tramite la controllata Terna Rete Italia S.p.A., e di indizione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona;

che l'opera è inserita nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell'energia elettrica e, pertanto, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e s.m.i., è soggetta a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione Lazio;

che è necessario un unico procedimento svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004, n.239 e con le modalità stabilite dalla legge n.241/1990 e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.;

che con nota prot. CMRC-2019-0018732 del 05/02/2019, su richiesta del Dipartimento VI della CMRC, il Ministero dello Sviluppo Economico, con mail del 15/03/2019 acquisita al prot. CMRC-2019-0042961 del 15/03/2019, ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento della CdS semplificata in modalità asincrona indicando il link di riferimento da cui scaricare la documentazione progettuale;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, si evince che l'intervento proposto interessa le aree ricadenti all'interno dei comuni di Guidonia Montecelio, Sant'Angelo Romano e Fonte Nuova, e riguarda l'ottimizzazione della rete a 150kV attraverso la realizzazione di nuovi ingressi in ST, DT e cavo alla CP Santa Lucia di Mentana e l'eliminazione di derivazioni rigide in zona Fonte Nuova;

PRESO ATTO che gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Fonte Nuova interessano in parte aree destinate dal PRG vigente, a zona F "Servizi Pubblici", sottozona F1 "Parco Territoriale" (p.117 A), e parte (p. 247°, p.247b, p.247c), a zona E "Attività Agricole", sottozona E1 "Zone per attività agricole su aree di particolare pregio ambientale";

CONSIDERATO

- che le opere sono di preminente interesse statale;
- che lo scopo degli interventi è quello di migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle direttrici AT Villavalle - Roma Nord/Smistamento Est, tramite un'ottimizzazione della rete a 150 kV;
- che la presenza di numerosi T rigidi ha reso poco efficiente la rete a 150 kV a nord-est di Roma e ha ridotto la capacità degli elettrodotti presenti tra gli impianti di Roma Nord, S. Lucia di Mentana e Acea Smistamento Est.

VISTA l'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Napoleoni di cui si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini del procedimento amministrativo:

- Gli interventi ricadono all'interno della Riserva Naturale "Nomentum" come definita dalla legge regionale 6 ottobre 1997 n° 29;
- il Piano di Assetto e il Regolamento della Riserva Naturale di Nomentum sono stati adottati con D.C.P. n. 130 del 20/04/2006;
- il Piano di Assetto della Riserva Naturale di Nomentum è stato controdedotto con D.C.P. n. 2 del 22/01/2010;
- Nelle more di approvazione del Piano di Assetto, il territorio della Riserva Naturale "Nomentum" è stato designato come Zona A di salvaguardia in base alla L.R. 29/97;
- Gli interventi da realizzare, che per competenza interessano la R.N. di Nomentum, come descritti nella documentazione pervenuta possono essere così riassunti:
 - A. Interventi 3-4 "Eliminazione derivazioni rigide 150 kV in zona Fonte Nuova (Roma)"** che incidono su linee e sostegni esistenti prevede:
 - Dismissione di n.6 sostegni a traliccio (p.36, p.37, p.247, A1, A2, A3) e demolizione di un tratto di elettrodotto di m 400.
 - Installazione di un sostegno a traliccio a D.T. (p.117A)
 - Installazione di un traliccio D.T. (p.247A);
 - Installazione di 2 sostegni monostelo tubolare S.T. (p.247B e p.247C)
- La legge regionale 29/97 e s.m.i., all'art. 8 (Misure di salvaguardia) comma 4, let. b) consente la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;
- Gli interventi oggetto della richiesta di nulla osta, sono riconducibili ad interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) "interventi di nuova costruzione" - e.2) "interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" del DPR 380/01;

ATTESO che gli interventi oggetto della richiesta di nulla osta, rientrano tra quelli consentiti dall'art. 8 (misure di salvaguardia) della L.R. 29/97;



Dipartimento IV - "Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente"
 Servizio 5 – Aree protette, tutela della flora e della biodiversità
 Dirigente – Arch. Angelo Maria Mari

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante l'acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/200 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interesse con il destinatario del provvedimento;

Per quanto detto e premesso nei punti sopra elencati, per quanto di specifica competenza e limitatamente alla compatibilità con le norme di salvaguardia della L.R. n. 29/1997

SI RILASCIA NULLA OSTA

Ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di aree naturali protette" al **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV – Infrastrutture e sistemi a rete** per gli interventi di costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV siti nel Comune di Fonte Nuova, ricadenti all'interno della Riserva Naturale di Nomentum, **fatta salva la verifica della conformità degli interventi e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni in relazione alle specifiche normative sovraordinate e di settore, con le seguenti prescrizioni:**

- *in caso di produzione di rifiuti inerti, risultanti dagli interventi da effettuare dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente in materia, ed in particolare alle "PRIME LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA FILIERA DI RICICLAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI NELLA REGIONE LAZIO", approvate con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 34 del 26/01/2012, con specifico riferimento a quanto indicato nel capitolo 2;*
- *Riquadrificazione di tutte le aree interessate dagli interventi, bonificando il territorio da ogni materiale di risulta;*
- *Le piste di accesso alle aree interessate dai lavori, qualora utilizzate e/o necessariamente alterate rispetto al loro stato originario, dovranno essere ripristinate tramite interventi da concordare con l'Ente di Gestione;*
- *Gli interventi dovranno essere realizzati evitando ogni danneggiamento o alterazione della vegetazione con particolare riferimento agli esemplari di alto fusto.*

Gli elaborati progettuali richiamati in premessa formano parte integrante del presente nulla osta.

Il Nulla-Osta viene rilasciato ai soli fini della L.R. n. 29/1997 e non esime il richiedente dall'ottenimento degli ulteriori pareri ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative e viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" di questa Amministrazione, al fine di consentire ai tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale i sopralluoghi di verifica.

Il presente provvedimento, sarà inviato agli Organi preposti alla sorveglianza per gli adempimenti di competenza.

Per qualunque comunicazione relativa al presente atto si prega di fare riferimento al numero di fascicolo indicato nell' intestazione.

Il presente nulla-osta viene inviato al Comune di Fonte Nuova e al Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

E' responsabilità delle persone autorizzate verificare lo stato dei luoghi e garantire che le attività si svolgano in sicurezza, intendendosi l'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale sollevata da qualsiasi responsabilità.

Il presente Nulla Osta verrà pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale, all'interno dell'Albo Pretorio Web, nella sezione Atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente del Servizio
 (Arch. Angelo Maria Mari)

Ai sensi dell'art.21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio5.

Sede: Via Tiburtina 691 - 00159 Roma
 Telefono: 06/67663201 – Fax: 06/67663194
 e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it
 PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'*informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di acquisizione dati, avvio procedimento, istruttoria verifica requisiti per rilascio nulla osta o diniego, pubblicazione del nulla osta o del diniego, trasmissione del nulla osta al Comune di Competenza e agli organi di Polizia Locale nonché al diretto interessato così come previsto dalla legge e Legge n. 241/90 ss.mm.ii., dalla Legge 394/91 e dalla Legge Regionale n. 29/97.

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento IV, domiciliato in Roma via Tiburtina 691 - 00159 Roma;
4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 5 "Aree protette tutela della flora e della biodiversità" e del Dipartimento IV, con sede in via Tiburtina 691-00159 Roma, così come individuati nella Disposizione del Direttore del Dipartimento IV per le attività connesse al provvedimento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
5. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'istruttoria e al conseguente rilascio del nulla osta e/o eventuale diniego, trasmissione del nulla osta agli enti e organi interessati quali il Comune e la Polizia locale nonché al diretto interessato, e richiesta di pubblicazione del nulla osta al Comune e al sito istituzionale dell'ente;
6. Le informazioni trattate sono dati comuni;
7. I dati forniti saranno trattati in modalità informatizzata e cartacea (protocollazione in entrata – avvio del procedimento – istruttoria – redazione del provvedimento – protocollazione in uscita e contestuale trasmissione all'interessato e agli Enti competenti per il territorio) con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
8. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
9. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti (periodo illimitato);
10. I dati forniti saranno comunicati mediante il Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della Legge 29/97 al diretto interessato, al Comune territorialmente competente, agli organi di Polizia Locale e ai soggetti titolari di diritto in base alla normativa vigente;
11. I dati forniti saranno diffusi mediante pubblicazione del nulla osta sul sito istituzionale dell'Ente e del Comune territorialmente competente, tramite albo pretorio ai sensi del d.lgs. 267/2000;
12. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
13. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);
14. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.



Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

Roma, 08/04/2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
*D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare*
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Referente per la Società Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud - UPRI
Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI
Ing. Antonio Limone
e-mail: antonio.limone@terna.it
Ing. Amelia Lentini
e-mail: amelia.lentini@terna.it
PEC: aot-napoli@pec.terna.it

e p.c. Al Dipartimento IV Servizio 5
e-mail:
direzioneareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di “Santa Lucia di Mentana” nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant’Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova.
Opere site in provincia di Roma.
Posizione EL-408.
Comuni di Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano e Fontenuova.
Richiesta integrazioni.

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;





VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTA la nota del 28/11/2018 (mise.AOO_ENE.registro ufficiale.U.0091581.28-11-2018) di indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete, acquisita da questo Servizio con protocollo n° CMRC-2019-0042961 del 15/03/2019;

PRESO ATTO che la stessa è stata recentemente inoltrata a questo Servizio e al Servizio 5 del Dipartimento VI a seguito del rilascio de parere del Servizio 1 di questo Dipartimento VI, inoltrato in allegato alla citata nota del MISE;

CONSIDERATO che è stato avviato il relativo procedimento da parte di questo Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano" Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" CMRC, attribuendo il n° di fascicolo 12780;

CONSIDERATO che in data 18.03.2019 n. prot CMRC-2019-0045013 è stata inviata richiesta di chiarimenti per la riattivazione del link per la consultazione della documentazione e contestualmente si invitava la società TERNA spa a chiarire se sussista o meno sulle aree di intervento il citato Vincolo Idrogeologico.

CONSIDERATO che è stata ricevuta comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di cambiamento indirizzo link per la consultazione della documentazione, mentre da Terna non si è ricevuto il chiarimento richiesto

CONSIDERATO che questo Servizio, attraverso la consultazione della documentazione allegata, ha accertato la sussistenza, sulle alcune aree oggetto dell'intervento in quanto aree boscate, del Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n.3267 del 30 dicembre 1923;

CONSIDERATO che le aree su cui grava il vincolo idrogeologico, sono tutte all'interno della Riserva Naturale di Nomentum comune di Fonte Nuova;

con la presente, per quanto esposto in premessa, lo scrivente Servizio comunica che la documentazione prodotta risulta incompleta ai sensi del vigente Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico.

Si richiede pertanto di voler integrare la documentazione presentata con i seguenti elaborati (solo per le aree oggetto dell'intervento su cui sussiste il vincolo idrogeologico succitato):

- a) Modulo di domanda conforme agli schemi contenuti negli allegati del Regolamento, compilato in ogni sua parte (cancellando la scelta non idonea sulle diciture a doppia opzione), firmato dal richiedente e dal progettista, con indicazione della data;





- b) scheda notizie completa in ogni sua parte, specie nei movimenti terra previsti (vistata dal progettista e dal geologo) con indicazione della data;
- c) documentazione fotografica
- d) dichiarazione del Tecnico progettista resa ai sensi dell'allegato 9 del Regolamento.

Per quanto concerne il Nulla Osta dell'Ente di gestione dell'Area Protetta, corrispondente al Servizio 5 del Dipartimento IV di questa Amministrazione, lo scrivente Servizio ne acquisirà d'ufficio copia come da prassi.

Nel frattempo, in attesa di ricevere la documentazione con le integrazioni richieste, così come previsto dalla D.G.R. n°6215 del 30/07/1996, il procedimento resta sospeso.

Si ricorda che il Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico è consultabile sul sito INTERNET www.cittametropolitanaroma.gov.it, oppure presso gli uffici di questo Servizio, insieme alla modulistica.

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare il responsabile dell'istruttoria ai recapiti riportati nell'intestazione. Per ogni comunicazione relativa alla presente, si prega di citare il numero di fascicolo. Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(dott. geol. Alessio Argentieri)

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo

TERNA/P2019
0036954 - 22/05/2019

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VI - Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano"
Via G. Ribotta, 41/43 - 00144 - Roma
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

e p.c. **Ministero dello Sviluppo Economico**
D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
dgrin@pec.minambiente.it

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV - Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità"
Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: **Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova.**
Proc. MiSE EL-408

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla Vs. richiesta di integrazioni per la gestione del Vincolo Idrogeologico nota prot. n.58971 del 08/04/2019, assunta al ns. prot. n. 26547 del 10/04/2019, si trasmette modulo di domanda per Tab.B "Tipologie degli interventi in zone boscate" e relativa documentazione allegata, che include:

- scheda notizie;
- disciplinare firmato dal tecnico incaricato, conforme al modello di allegato 9 del Regolamento;
- documentazione fotografica.

Si fa presente che ogni comunicazione potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta certificata seguente:
aot-napoli@pec.terna.it.

Distinti saluti

AL/



All: c.s.

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone




AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Area difesa del suolo

2.15



Autorità di Bacino del Fiume Tevere
N. Prot.:0000623
data: 29-01-2019



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e p.c. Terna Rete Italia SpA
Direzione Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Concertazione
Via Egidio Galbani, 70 - 00153 Roma
svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Oggetto: EL-408. Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona. Costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kv aereo/cavo alla Cabina Primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova in Provincia di roma.

Con Vs. nota n. 91581 del 28/11/2018, acquisita al ns. protocollo con il n. 0007139 del 28/11/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi descritta in oggetto. Nella stessa nota è stato indicato il link istituzionale dove poter prendere visione dei relativi elaborati progettuali.

L'intervento di che trattasi è finalizzato al miglioramento della sicurezza e della affidabilità delle direttrici AT Villavalle - Roma Nord/Smistamento Est e consiste nella realizzazione di nuovi ingressi a 150kV alla CP Santa Lucia di Mentana e nella eliminazione delle derivazioni rigide a 150 kv in zona Fontenuova.

L'area interessata dagli interventi è, per quanto di competenza, disciplinata dal PAI - Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalla scrivente e approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006. Dall'esame degli elaborati progettuali pervenuti, risalenti al novembre 2017, si evince che né le varianti ad elettrodotti aerei previsti in Comune di Fontenuova né l'intervento che ricade ai limiti amministrativi tra il Comune di Sant'Angelo Romano e il Comune di Guidonia Montecelio in loc Ponte delle Tavole allo stato degli studi in nostro possesso appaiono interessare aree definite a rischio idrogeologico dall'atto di pianificazione citato.

Per quanto concerne la parziale interferenza di questi ultimi interventi con la fascia di rispetto dei 150 m. dai corsi d'acqua (Fosso di Santa Lucia o di Greppe) si comunica che la competenza ad esprimersi in materia paesaggistica è in capo alla Regione Lazio.

Via Monzambano, 10 - 1° piano - 00185 Roma - tel. 06.49249.201 - fax 06.49249.300

PEC basinotevere@pec.abtevere.i

DEI CONSIGLIERI DEL SE R.V.I. incaricati nel servizio legislativo
e-procedurali, progetti, di bilancio, generali e vari. Il SEI - EL-
408 Raccordo aereo cavo alla CP Santa Lucia di Mentana e varianti a
elettrodotti a Fontenuova.



Premesso quanto sopra, considerato il pubblico interesse che rivestono gli interventi proposti, si esprime il proprio parere di compatibilità degli stessi con l'atto di pianificazione vigente nell'area (PAI). Si esprime pertanto il proprio avviso favorevole alla prosecuzione delle ulteriori fasi progettuali con la prescrizione che le fondazioni dei nuovi sostegni siano in ogni caso previste all'esterno delle aree golenali dei fossi attraversati dalla linea aerea.

Si evidenzia altresì che, come riportato nella Relazione Geologica Preliminare pervenuta, la zona di intervento che ricade tra i comuni di Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio si trova alla confluenza di vari torrenti collinari che si immettono nel corso d'acqua del Santa Lucia, in una piana alluvionale con evidenza di conoidi alluvionali antiche e quindi una zona critica che va studiata con i dovuti approfondimenti.

In definitiva, la Relazione Geologica per le prossime fasi progettuali deve prendere in considerazione un territorio che presenta criticità sia sotto l'aspetto frane che sotto l'aspetto idraulico. Dovrà quindi essere fatto uno studio approfondito sulla suscettibilità da frana ed analisi di stabilità in tutte le zone di installazione dei manufatti ed inoltre realizzare un apposito studio idraulico del sistema dei torrenti collinari prossimi all'area di intervento per definire il possibile livello di pericolosità e rischio idraulico dell'area.

Il Dirigente
(ing. Carlo Ferranti)



2.16

A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Lazio

Trasmessa via pec
Non segue originale

Roma, 6-2-2019

Prot. n. 2019/1286 /DR-ST-LZ1

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettronico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Nota prot. 91581 del 28/11/2018

Nota prot. 93654 del 18/12/2018

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'articolo Convocazione 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ed elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte nuova. Opere site in Provincia di Roma - RISCONTRO.

In riferimento alla richiesta di autorizzazione riguardante la costruzione di quanto in oggetto indicato, visti gli elaborati grafici e la documentazione catastale allegata, si evince che il progetto in esame non ricade all'interno di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, ma l'opera attraverserebbe alcune zone appartenenti al demanio pubblico (fossi demaniali).

Premesso quanto sopra, si ritiene che nessun parere sia dovuto dalla Scrivente in quanto l'intervento ricade in aree di proprietà privata, mentre per le aree appartenenti al demanio pubblico si rimette alle determinazioni della Regione Lazio, in qualità di ente gestore ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs N. 112/98.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale

Giuseppe Pisciotta

L'incaricato dell'istruttoria:

Andrea Pratico 06/48024213 andrea.pratico@agenziademanio.it

Il Responsabile ST1:

Alessandra Rossetto 06/48024274 alessandra.rossetto@agenziademanio.it

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail 06/50516076

e-mail: dre.lazio@agenziademanio.itpec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it



2.17

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA

Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06-4158 6372 - 6376 Fax. 06-4158 6351
Pec: uit.roma@pec.mit.gov.it

Trasmissione via Pec.

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare.
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 – 00187- Roma.
(dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 – 00147 - Roma.
(dgrin@pec.minambiente.it)

Terna Rete Italia S.p.A.
Ingegneria e Asset Management
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud
Via Aquileia, 8 – 80143 – Napoli
c.a. Ing. Antonio Limone – Ing. Amelia Lentini
(aot-napoli@pec.terna.it)

e p. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Via Nomentana, 2 - 00161 - Roma
(svca@pec.mit.gov.it)

Spett.le
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via A. Bergamini, 50
00159 – ROMA
(autostradeperlitalia@pec.autostrade.it)

Spett.le
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 5° Tronco
Via Milano, 8
000635 Fiano Romano (RM)
(autostradeperlitaliad5fianoromano@pec.autostrade.it)



Oggetto: Autostrada A/1 Milano - Napoli

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29/08/2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/10/2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kv aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kv di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kv nel comune di Fonte Nuova.

Posizione **EL-408**. - Società TERNA S.p.A.

In riferimento alla nota prot. n. 7249 del 29/01/2019 con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa come richiesto dello Scrivente con missiva prot. 27982 del 07/12/2018, si rappresenta quanto segue.

Quest'Ufficio, nel prendere atto delle modifiche apportate agli elaborati progettuali che rendono le opere in progetto non più in contrasto con disposizioni dell'art. 4 del DPR 327/2001, esprime parere favorevole a condizione che detti modificati elaborati siano posti alla base del procedimento di che trattasi.

Nel caso di specie, tuttavia, si ribadisce quanto già rappresentato nella corrispondenza pregressa, e cioè che tale attraversamento dovrà comunque essere regolamentato da una specifica convenzione a titolo oneroso, in conformità delle disposizioni legislative (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992) che governano la materia tenendo in considerazione, nella valutazioni delle soggezioni arrecate all'infrastruttura autostradale per detta interferenza, anche *dall'area potenzialmente impegnata* così come rappresentato in dette tavole progettuali.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Placido Migliorino

MIGLIORINO PLACIDO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP
Dirigente
04.02.2019 14:58:27 CET



TERNA/P2019
0007249 - 29/01/2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali

Ufficio ispettivo territoriale di Roma

Via Caracci, 36 - 00157 Roma

uit.roma@pec.mit.gov.ite p.c. **Ministero dello Sviluppo Economico**

D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2 - 00187 Roma

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento

Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

dgrin@pec.minambiente.it**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

svca@pec.mit.gov.it**Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it**Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Direzione 5° Tronco

Via Milano, 8 - 00065 Fiano Romano (RM)

autostradeperlitaliad5fianoromano@pec.autostrade.it

Oggetto: **Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti ad elettrodotti a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova.**
Proc. MISE EL-408

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla Vs. nota prot. n.27982 del 07/12/2018, la scrivente fa presente che sono stati modificati gli elaborati espropriativi, eliminando ogni riferimento ai terreni a vocazione demaniale autostradali, nonché quelli intestati ad Autostrade per l'Italia S.p.A..

Pertanto, si trasmettono i seguenti elaborati dell'appendice A del progetto revisionati:

- CATASTALE CON API - C.P. S. Lucia di Mentana **DE23456E1CEX000033** Rev.01;
- Elenco proprietari - C.P. S. Lucia di Mentana **EE23456E1CEX000034** Rev.01.

Si comunica, altresì, che ogni comunicazione potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta certificata seguente: aot-napoli@pec.terna.it.

Distinti saluti

AL/



All: c.s.

Terna Rete Italia s.p.A.

Direzione Territoriale Centro Sud

Unità Progettazione Impianti

IL RESPONSABILE


 Antonio Limone

autostrade//per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07510911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07510911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR : AUTOSTRAD ROMA
TELEX : AUTSPA N. 312235
TELEF. : 06 4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostrade@autitalia.it pec.autostrade.it

2.19

NS. Rif. DG/DIRO/ECR/CCI/meT

VS. NR.

c. p.e.:

Spett.le ^{ROMA}
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.T per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare
Div. 1V - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 Roma
dgmereen.div04@pcc.mise.gov.it

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture,
i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la vigilanza sulle
Concessionarie autostradali
Via Nomentana, 2
00161 Roma
svca@pcc.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture,
i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la vigilanza sulle
Concessionarie autostradali
Ufficio Territoriale di Roma
via G. Caracci, 36
00157 Roma
uit.roma@pcc.mit.gov.it

**Divisione Corporate Affair/
Referente Terna S.p.A. Terna S.p.A.**
Direzione Affari Istituzionali ed Autorizzazioni-
Autorizzazioni e concertazione
Via Egidio Galbani, 70
00153
svr.autorizzazioniiconcertazione@pec.terna.it

Autostrade per l'Italia s.p.a.
Direzione 5° Tronco Roma
Via Milano, 8
00065 Fiano Romano (RM)

OGGETTO: Autostrada A1 Milano - Napoli

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1, sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003 n.290 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kv aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kv di Santa Lucia di Montana nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ed elettrodotti aerei a 150 kv nel comune di Fonte Nuova

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

PROPONENTE: SOCIETA' TERNA S.p.A.

RICHIEDENTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Facciamo riferimento al procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto, avviato dal MSE con nota n.91581 del 28.11.2018 e sul cui progetto definitivo, codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nostro concedente con nota n. 27982 del 7.12.2018, ha richiesto documentazione integrativa.


Con nota n. 415 del 6.02.2019 lo stesso MIT-UIT-ROMA notifica al Ministero Richiedente MSE ed alla scrivente Aspi per conoscenza, che le modifiche apportate agli elaborati progettuali, ricevuti in data 29.01.2019, riportano l'intervento in linea con le disposizioni normative e pertanto autorizza l'esecuzione delle opere.

Fatto salvo il contenuto della suddetta nota, la scrivente esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento indicato in oggetto, che comprende la realizzazione di nuovi ingressi aerei e in cavo, segnalando che:

- l'area di proprietà collocata fuori fascia di rispetto e contraddistinta dal mappale 324 del fg. 22- comune Sant'Angelo Romano, non è necessaria ai fini dell'esercizio autostradale;
- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori potrà essere rilasciata a seguito della trasmissione degli elaborati esecutivi aggiornati necessari per la sottoscrizione di specifico atto a titolo oneroso, da sottoporre all'esame ed approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Distinti saluti


autostrade *per l'italia*
Società per azioni
DIREZIONE GENERALE
Il Direttore Generale
(Roberto Conasi)



Pianificazione Strategica

2.20

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D.G. per il mercato elettrico le rinnovabili l'efficienza energetica e il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Direzione Territoriale Centro Sud - UPRI

Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI
Referenti per la Società Terna Rete Italia S.p.A
c.a. Ing. Amelia Lentini
c.a. Ing. Antonio Limone
PEC: aot-napoli@pec.terna.it

e, pc.:

SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

Conferenza dei Sindaci - Ato 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31 - 00153 - Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento indizione della conferenza di servizi semplificata per autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150 kV nel comune di Fonte Nuova. - Parere di competenza.

Posizione n. EL-408

Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione progettuale trasmessa da codesto Ministero con protocollo 0091581 del 28/11/2018 si precisa quanto segue.

La scrivente, valutato quanto proposto mediante il link messo a disposizione delle Amministrazioni/Enti/Società competenti dal quale è stato possibile visualizzare il progetto, rileva una interferenza ortogonale e in parallelismo con l'adduttrice idrica DN 600 in acciaio "Tivoli - Tor Lupara" gestita dalla scrivente società.

Tale situazione è rilevabile dall'elaborato "Planimetria su CTR con opere attraversate" (numero attraversamento 8), sull'elaborato "Elenco opere attraversate: EE23456E|CEX000014" e sulla "Planimetria catastale con aree potenzialmente impegnate nuovi ingressi 150 KV in ST e DT alla C.P. Santa Lucia di Mentana".

Nel dettaglio si rileva dalla "Relazione Tecnica Generale" che è previsto l'interramento di una linea Alta Tensione da 150 kV dal p.46b alla C.P. Santa Lucia di Mentana con la posa di una terna di cavi in XLPE posti in opera in un'unica trincea della profondità di circa 1,6 metri, per una lunghezza di circa 188 metri fino al perimetro esterno della C.P. Santa Lucia di Mentana.

Al contempo si rileva che negli elaborati messi a disposizione denominati: "Profili" non si evidenziano le modalità di posa del nuovo elettrodotto interrato in prossimità delle infrastrutture idriche presenti e in gestione dalla scrivente società dal punto P.46b al C.P. di Santa Lucia di Mentana e pertanto, con la presente, si richiedono elaborati di dettaglio mirati al superamento dell'interferenza precisando che:

- L'adduttrice idrica DN 600 in acciaio "Tivoli - Tor Lupara" risulta avere una fascia di rispetto posta a tutela della stessa di metri 9,00 di larghezza in asse condotta;
- Nella fascia di rispetto sono rigorosamente vietate piantagioni arboree, pascolo, concimazioni organiche e quant'altro possa alterare le condizioni igieniche del sottosuolo;
- La fascia di rispetto deve essere mantenuta a prato naturale o verde, libera da qualsiasi manufatto o mezzo d'opera con divieto di parcheggio automezzi;
- Sulla fascia di rispetto è vietato qualsiasi movimento di terra e la stessa non deve subire modificazione della quota di terreno;
- Sia reso possibile in ogni momento l'accesso al personale e ai mezzi di Acea Ato2 S.p.A al fine di eseguire il normale esercizio dell'acquedotto in questione.

Tale situazione, non puntualmente definita allo stato attuale della progettazione, comporta la prescrizione che la società proponente dovrà redigere elaborati grafici di dettaglio di quanto intenda realizzare in prossimità dell'adduttrice idrica DN 600 in acciaio "Tivoli - Tor Lupara" da sottoporre al parere della scrivente.

Inoltre si dovrà preventivamente contattare la società ACEA ATO2 Spa - PATRIMONIO E SERVIZI PER L'AMBIENTE - PATRIMONIO, ESPROPRI E SERVITU' all'indirizzo PEC: acea.ato2@pec.aceaspa.it al fine di individuare e visionare con sopralluoghi puntuali le condotte esistenti e le fasce di rispetto in essere.

Alla luce di quanto esposto, si rimane in attesa di quanto richiesto per il rilascio del parere definitivo.


IL RESPONSABILE
(Ing. Lorenzo Pirritano)



2.21



ANAS S.p.A.
SMGAC CLAZ



320594591000
Prot. CDG-0697746-P del 31/12/2018

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare.
Divisione IV
Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 R O M A

Alla c.a. dott.ssa Marilena Barbaro

Oggetto: Protocollo n° 91581 del 28.11.2018 – AOO_Energia EL-408

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 1-sexies del D.L. 29.08.2003, n° 239 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi a 150KV aereo/cavo alla cabina primaria a 150 KV di "Santa Lucia di Mentana" nei comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e di varianti ad elettrodotti aerei a 150KV nel comune di Fontenuova. Opere site in provincia di Roma. Comunicazione di avvio procedimento. Indizione della Conferenza dei Servizi semplificata

Con riferimento alla realizzazione di quanto in oggetto, a cura della Società TERNA S.p.A., si comunica che nessuna Strada Statale viene interessata dalle lavorazioni di che trattasi.

Il Responsabile Area Compartimentale Lazio
Ing. L. Mibbi

Coordinamento Territoriale Tirrenica
Area Compartimentale Lazio
Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T (+39) 06 / 2291111 F (+39) 06 / 2291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monrambano, 10 - 00185 Roma T (+39) 06 44451 F (+39) 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.259.892.000,00 Isc. R.E.A. 1024957 P.IVA 02133551003 C.I. 80208450587



TERNA/P2018
0040657 - 17/12/2018

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e p.c.

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Energia
D.G. Risorse Minerarie ed Energetiche
Sezione UNMIG di Roma - Metanizzazione del Mezzogiorno
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

OGGETTO: Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti ad elettrodotti a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova. Proc. n. EL-408

Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

Con riferimento all'oggetto ed alla relativa istanza di autorizzazione inviata con nota prot. TERNA/P20180029379 del 09/11/2018, si allega "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" che, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria contemplata dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

L'occasione ci consente di porgere distinti saluti.

AL/ *fs*

All: c.s.

Terna Rete Italia s.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone

Oggetto: Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti ad elettrodotti a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova. Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Proc. n. EL-408

DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la scrivente Terna Rete Italia S.p.A., relativamente al progetto indicato in oggetto

DICHIARA

di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico alla pagina <http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp> in data **12/12/2018** e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i seguenti punti di ubicazione riportati nell'elenco di coordinate geografiche in formato WGS84:

Palo gatto n.1	306938.9382	4652151.1364
P. 46/554/a	307024.3369	4652318.1359
P46b	307041.0839	4652257.3778
P46a	307363.1128	4652488.4415
247A	305231.1180	4653663.8986
247C	305307.4204	4653691.6564
247B	305444.2450	4653698.5422
117A	304931.3243	4653995.3349

Per quanto sopra espresso e secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Distinti saluti

AL/ *HL*

Terna Rete Italia s.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE

Antonio Limone

2.23

ENAC
 Direzione Operazioni Centro
Via Gaeta 3 - 00185 Roma
protocollo@pec.enac.gov.it

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
 D.G. Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza
Energetica, il Nucleare
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 Roma
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
dgrin@pec.minambiente.it
ENAV S.p.A.
 Area Operativa Progettazione Spazi Aerei/Settore ostacoli
Via Salaria, 716 - 00138 Roma
funzione.psa@pec.enav.it

 TERNA/P2019
0006828 - 28/01/2019

Oggetto: **Realizzazione di nuovi ingressi a 150 kV, in aereo e in cavo, alla cabina primaria a 150 kV di "Santa Lucia di Mentana" nei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano e varianti ad elettrodotti a 150 kV nel Comune di Fonte Nuova.**
Proc. MiSE EL-408

Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente fa presente che è stato modificato il seguente elaborato della "Parte Generale" del progetto:

- Relazione ostacoli al volo bassa quota RE23456E1CEX000020,

in quanto per il nuovo sostegno denominato 117A, rientrante negli interventi di eliminazione delle derivazioni rigide 150 kV in Comune di Fonte Nuova, era stato indicato, per mero errore, un valore di altezza al top pari a 54 metri, anziché pari a 44,6 metri.

Pertanto, si precisa che tale sostegno non è da sottoporre ad iter valutativo, come chiarito nell'elaborato aggiornato allegato.

Si comunica, altresì, che ogni comunicazione potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta certificata seguente: aot-napoli@pec.terna.it.

Distinti saluti

AL/

Terna Rete Italia s.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone

All: Relazione ostacoli al volo bassa quota RE23456E1CEX000020 Rev.01